

BALL VALVE SPECIFICATION  
(ボールバルブ仕様)


WORKING PRESSURE  
使用圧力範囲 : 0~1.0MPa

SEAT LEAKAGE TEST AIR PRESSURE  
弁座漏れ試験圧力 : 0.6MPa (空圧)

SHELL TEST WATER PRESSURE  
本体耐圧試験圧力 : 1.5MPa (水圧)

TEMPERATURE RANGE  
使用温度範囲 : -20~180°C

FINISH INSIDE BUFFING  
仕上げ : 内面バフ研磨 (#320)

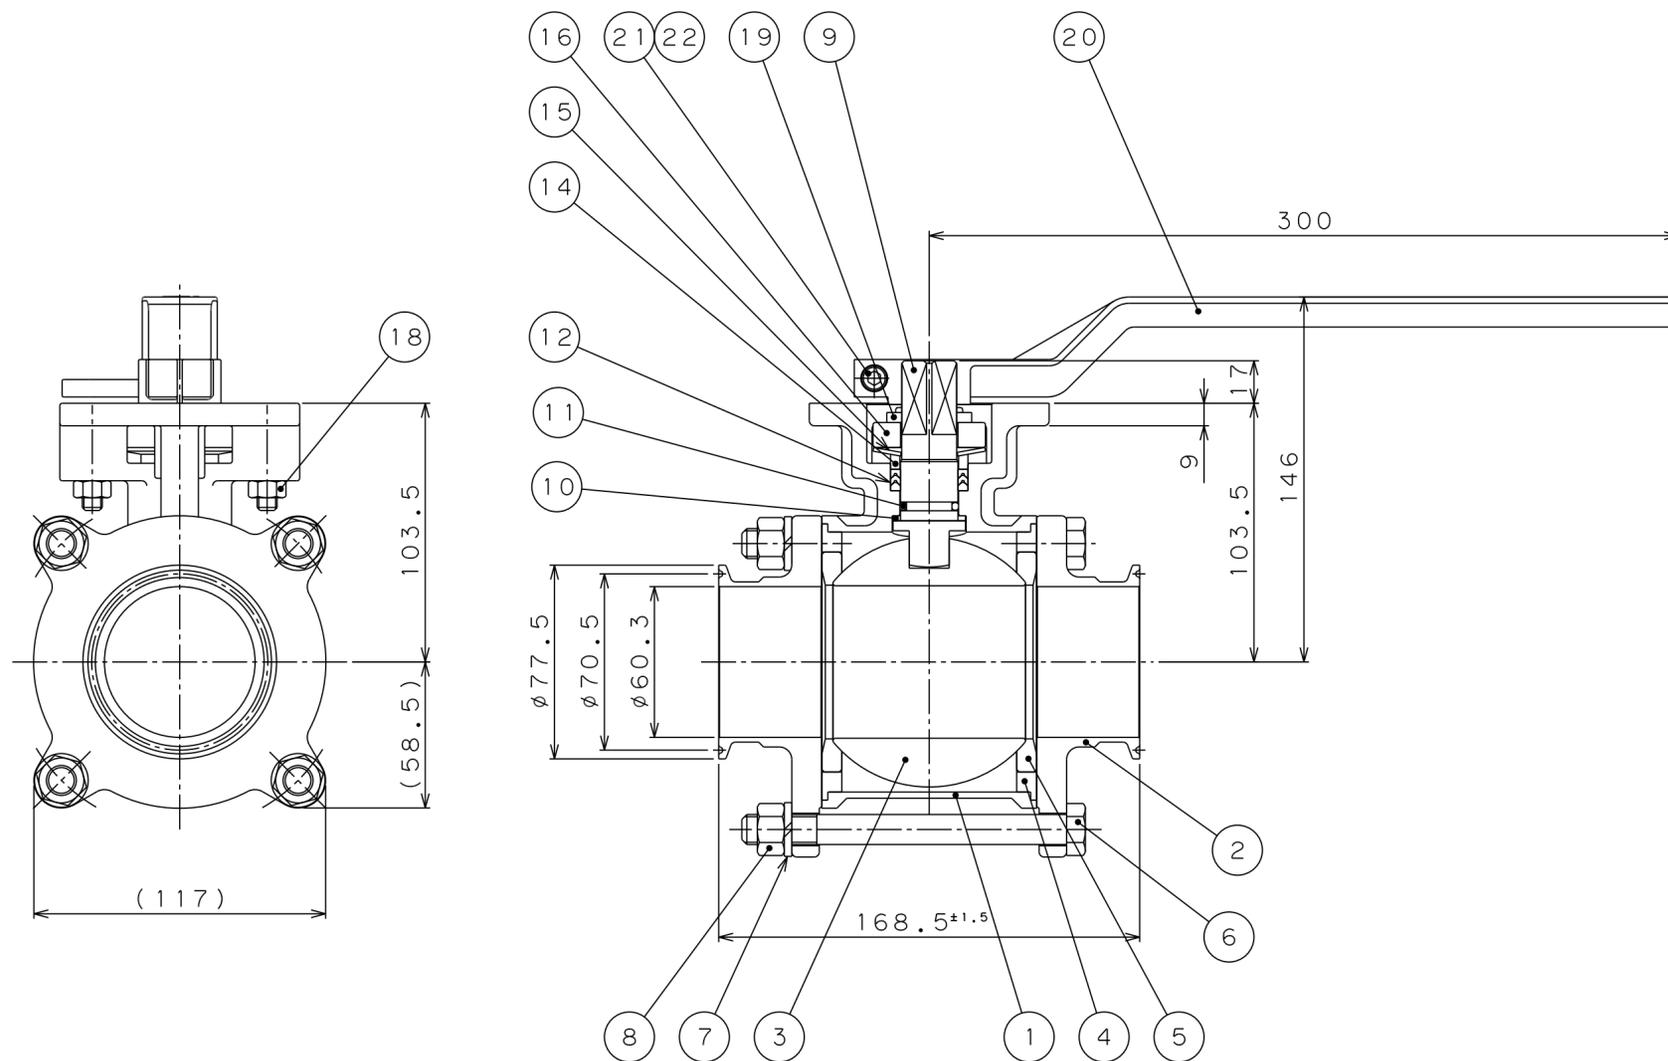

22		NUT	A2-70	1	M6
21		HEX SOCKET BOLT	A2-70	1	M6-20L
20	A00AP-0130	HANDLE	CF8	1	SCS13A相当 EQUIVALENT
19	A65AP-2050	STOPPER	304	1	SUS304相当 EQUIVALENT
18		NUT	A2-70	2	M8 SUS304相当
17		BOLT	A2-70	2	M8-30L
16	A65AP-2040	PACKING GLAND	CF8	1	SCS13A相当 EQUIVALENT
15	A65AP-2120	DISC SPRING	304	1	SUS304相当 EQUIVALENT
14	A65AP-2090	GLAND	304	1	SUS304相当 EQUIVALENT
13					
12	A65AP-2080	PACKING	TFM1600	1	ダイキン M111
11	A65AP-2130	O-RING	FPM	1	
10	A65AP-2100	STEM WASHER	PTFE	1	
9	A65AP-2030	STEM	316L	1	SUS316L相当 EQUIVALENT
8		NUT	A2-70	4	M12
7		SPRING WASHER	304	4	M12 SUS304相当 EQUIVALENT
6		BOLT	A2-70	4	M12-130L
5	A65AP-2071	BALL SEAT	TFM1600	2	
4	A65AP-2060	GASKET	TFM1600	2	
3	A65AP-2020	BALL	CF3M	1	SCS16A相当 EQUIVALENT
2	A65AP-2010	BONNET	CF3M	2	SCS16A相当 ISOヘルル
1	A65AP-2000	BODY	CF3M	1	SCS16A相当 EQUIVALENT

ITEM NO. 符号	PART NO. 部品番号	TITLE 部品名称	MATERIAL ETC. 材質など	No./OFF. 数/組	DESCRIPTION (ORG. DWN. NO.) 摘要 (提携先図番)
削り加工寸法許容差		特記事項: DESCRIPTION/O.N. ISO ヘルル		MODEL 型式	NCERES-HA-F-2.5S
0.5以上	6以下	0.1	MATERIAL 材質 上記 SCALE 尺度 1:2 $\phi$ $\nabla$ A2 承認 APPD. 検図 REV. 製図 DWN. 年月日 DATE 森 渡邊 渡邊(政) 2021.08.23		
6を越え	30以下	0.2			
30を越え	120以下	0.3			
120を越え	315以下	0.5			
315を越え	1,000以下	0.8			
1,000を越え	2,000以下	1.2	図名 TITLE HANDLE 2.5S ハンドル BALL VALVE ASSEMBLY ボールバルブ組立		
その他許容差		承認 APPD. 検図 REV. 製図 DWN. 年月日 DATE		DRAWING NO.	
角度 公差等級(中級)	10'	森 渡邊 渡邊(政) 2021.08.23		図番	
表面粗さ	3.2a	CERES CORPORATION		A65AA-2040	
指示無きカド C0.2-0.3		CERES CORPORATION		A65AA-2040	
指示無きスミ R0.2-0.4		CERES CORPORATION		A65AA-2040	

注記

記載内容は予告なく変更する場合があります。最新図面はご購入前にお問い合わせください。